
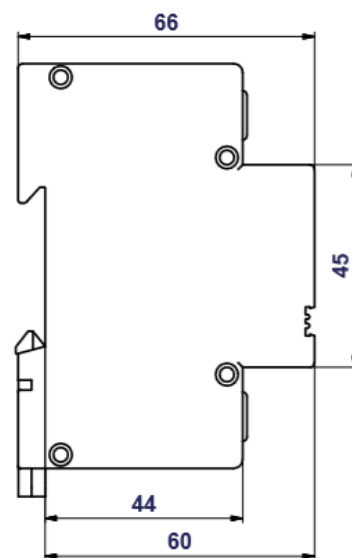


"G-line" jiskřiřtové svodiče bleskových proudů - TYP 1

TYP 1, CLASS I / TN-S

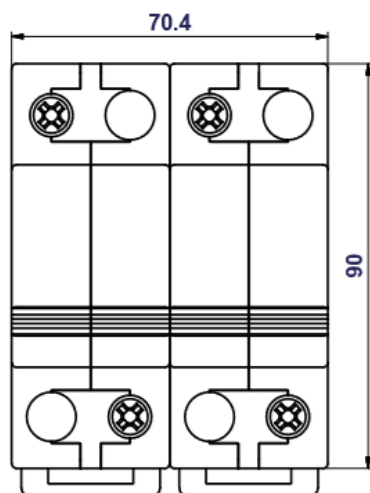

HLA50-255/2+0

HLA50-255/2+0 je zařízení ke svedení impulzních proudů dle normy ČSN EN 61643-11 ed.2 (IEC 61643-11:2011). Sestává se z vícenásobného bezvýfukového jiskřiřtě a jeho parametry umožňují použití v objektech s uvažovanou hladinou ochrany LPL I jako jsou velké průmyslové celky a objekty zvláštní důležitosti – nemocnice, banky, elektrárny. Instaluje se na rozhraní zón LPZ 0 – LPZ 1 dle normy ČSN EN 62305 ed.2 (IEC 62305:2010) co nejbliže vstupu nadzemního vedení do objektu – trafostanic, elektroměrových a hlavních rozvaděčů. Výrobek má dvě svorky PE, které nesmí být použity jako můstek PE.

Typ		HLA50-255/2+0
Klasifikace podle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011		TYP 1, CLASS I
Vhodné pro síť		TN-S
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	255 V AC
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350)	I_{imp}	50 kA
Náboj	Q	25 As
Specifická energie pro zkoušku třídy I	W/R	625 kJ/Ω
Celkový výbojový proud (10/350) L+N->PE	I_{total}	100 kA
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20)	I_n	50 kA
Napětová ochranná hladina při I_{imp}	U_p	< 2 kV
Dočasné přepětí (TOV)	U_T	337 V/5 s
Doba odezvy	t_A	< 100 ns
Zhářecí následný proud	I_{fi}	25 kArms
Maximální předjištění		500 A gL/gG
Zkratová odolnost při 500 A gL/gG	I_{SCCR}	25 kArms
Zóna ochrany před bleskem (LPZ)		0-1
Materiál pouzdra		Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovní teplota	θ	-40 °C ... +70 °C
Doporučený průřez připojovaných vodičů (při utahovacím momentu 4 Nm)		25 mm ² (pevný) - 16 mm ² (slaněný)
Způsob montáže		na lištu DIN 35 mm / libovolná

Životnost

min. 100 000 h

Hmotnost

m

470 g

Katalogové číslo

HLA50-255/2+0

10971

